


# Schaltplan

## Umkehr-Osmose-Anlage

### UO small

[Artikel-Nr.: 4954010]



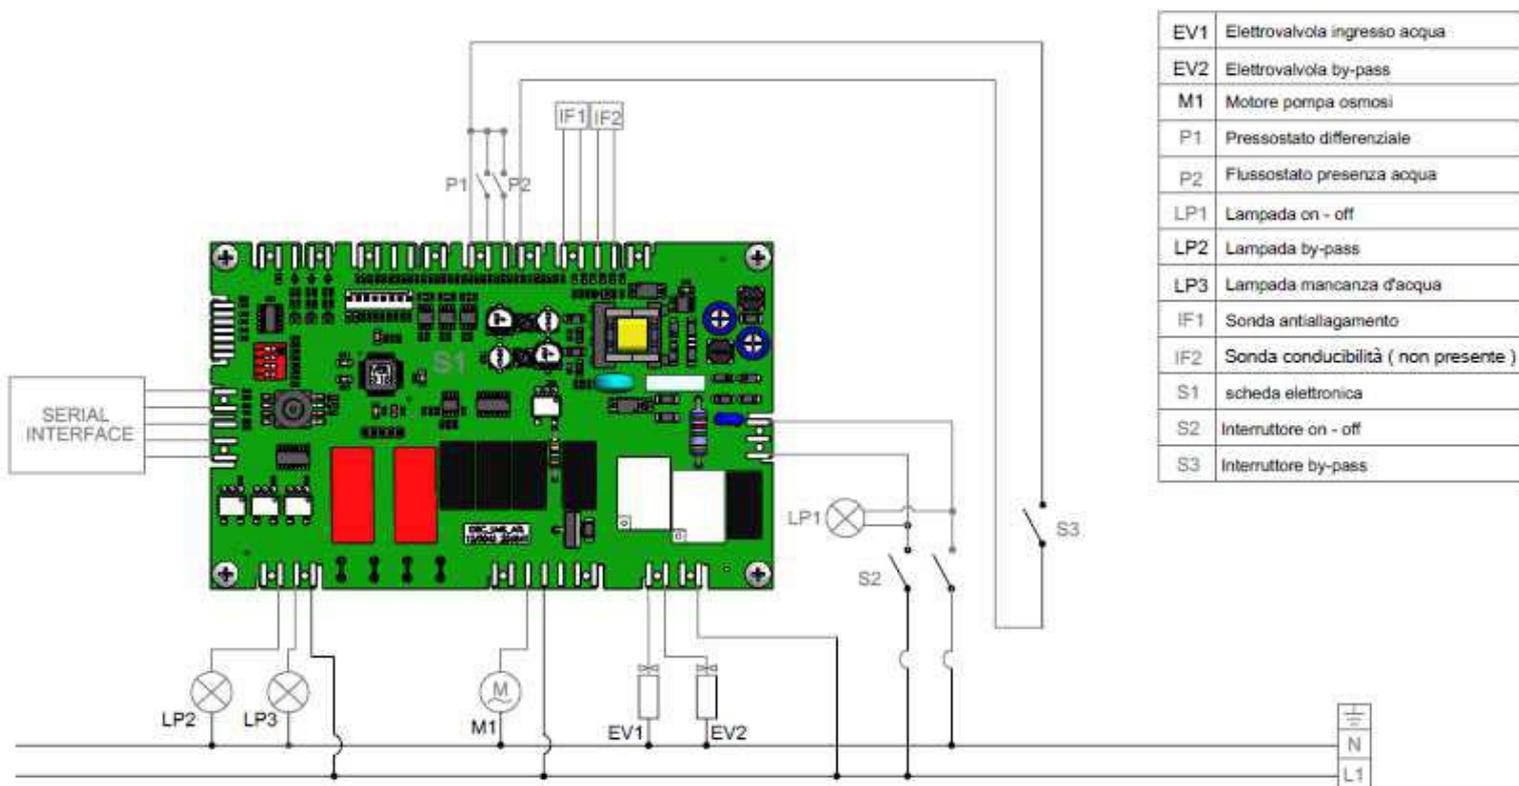

<b>EV1</b>	<b>Magnetventil Wassereingang</b>
<b>EV2</b>	<b>Magnetventil Bypass</b>
<b>M1</b>	<b>Pumpe/Motor</b>
<b>P1</b>	<b>Differenzialdruckwächter</b>
<b>P2</b>	<b>Wasserdurchflusswächter</b>
<b>LP1</b>	<b>Kontrolllampe Ein/Aus</b>
<b>LP2</b>	<b>Kontrolllampe Bypass</b>
<b>LP3</b>	<b>Kontrolllampe Wassermangel</b>
<b>IF1</b>	<b>Lecktagefühler</b>
<b>IF2</b>	<b>Leitwertsonde (nicht serienmäßig)</b>
<b>S1</b>	<b>Leiterplatte</b>
<b>S2</b>	<b>An-/Ausschalter</b>
<b>S3</b>	<b>Bypass-Schalter</b>

**Finanzen / Service**

**28307 Bremen**  
Thalenhorststraße 15  
Tel.+49 421 48557-0  
Fax+49 421 488650  
bremen@nordcap.de

**Vertrieb Ost**

**12681 Berlin**  
Wolfener Straße 32/34, Haus K  
Tel.+49 30 936684-0  
Fax+49 30 936684-44  
berlin@nordcap.de

**Vertrieb West**

**40699 Erkrath**  
Max-Planck-Straße 30  
Tel.+49 211 540054-0  
Fax+49 211 540054-54  
erkrath@nordcap.de

**Vertrieb Nord**

**21079 Hamburg**  
Großmoorbogen 5  
Tel.+49 40 766183-0  
Fax+49 40 770799  
hamburg@nordcap.de

**Vertrieb Süd**

**55218 Ingelheim**  
Hermann-Bopp-Straße 4  
Tel.+49 6132 7101-0  
Fax+49 6132 7101-20  
ingelheim@nordcap.de

